

§ 12. 防 災 設 計

§ 12. 防災設計

12-1. 防災計画

防災計画については、村山市との協議により、非常用電力は、本業務の対象外、ヘリポートについては、村山市内部で調整を行うものとする。

防災トイレについては、市道駅西中央線北側の既設マンホールより道の駅内の新設宅内桝に引込む污水管 (PRP φ 150) より、分岐させ、災害用マンホールトイレを設置するものとする。


災害用トイレの計画については、道の駅北側の設計の際に詳細設計を行うものとする。

次頁より設置イメージ図及び災害用トイレ(参考図)を示す。

災害用マンホールトイレ : 設置イメージ図

塩ビ配管タイプ



浅埋設対応 ●通常の塩ビ配管タイプの特徴とメリットはそのままに深く埋設できない場所にも設置が可能です。

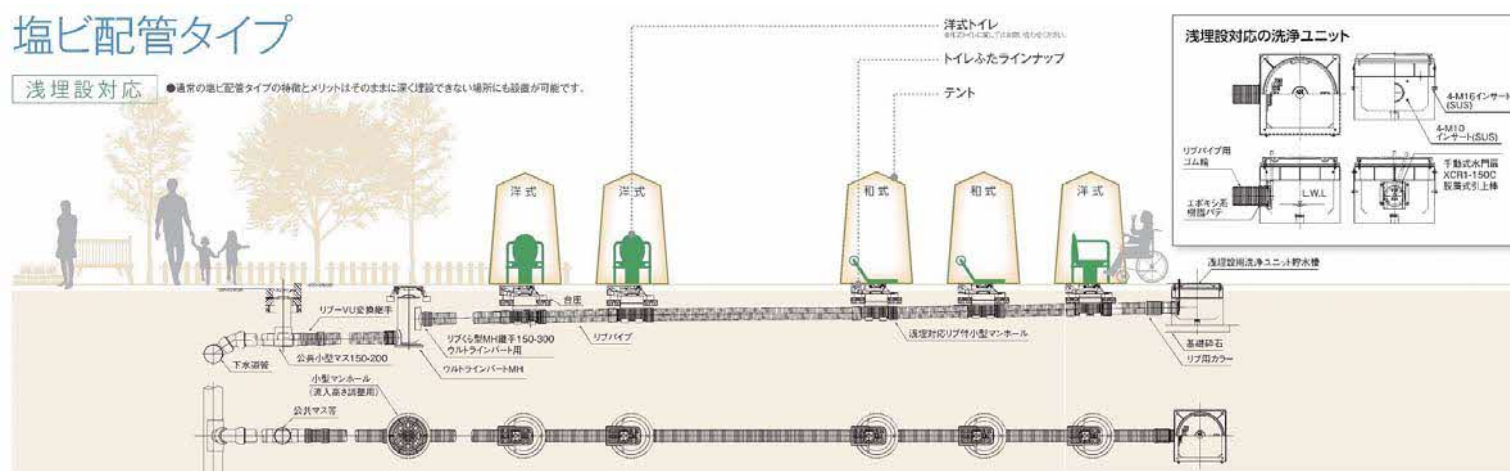

事例写真



凡例

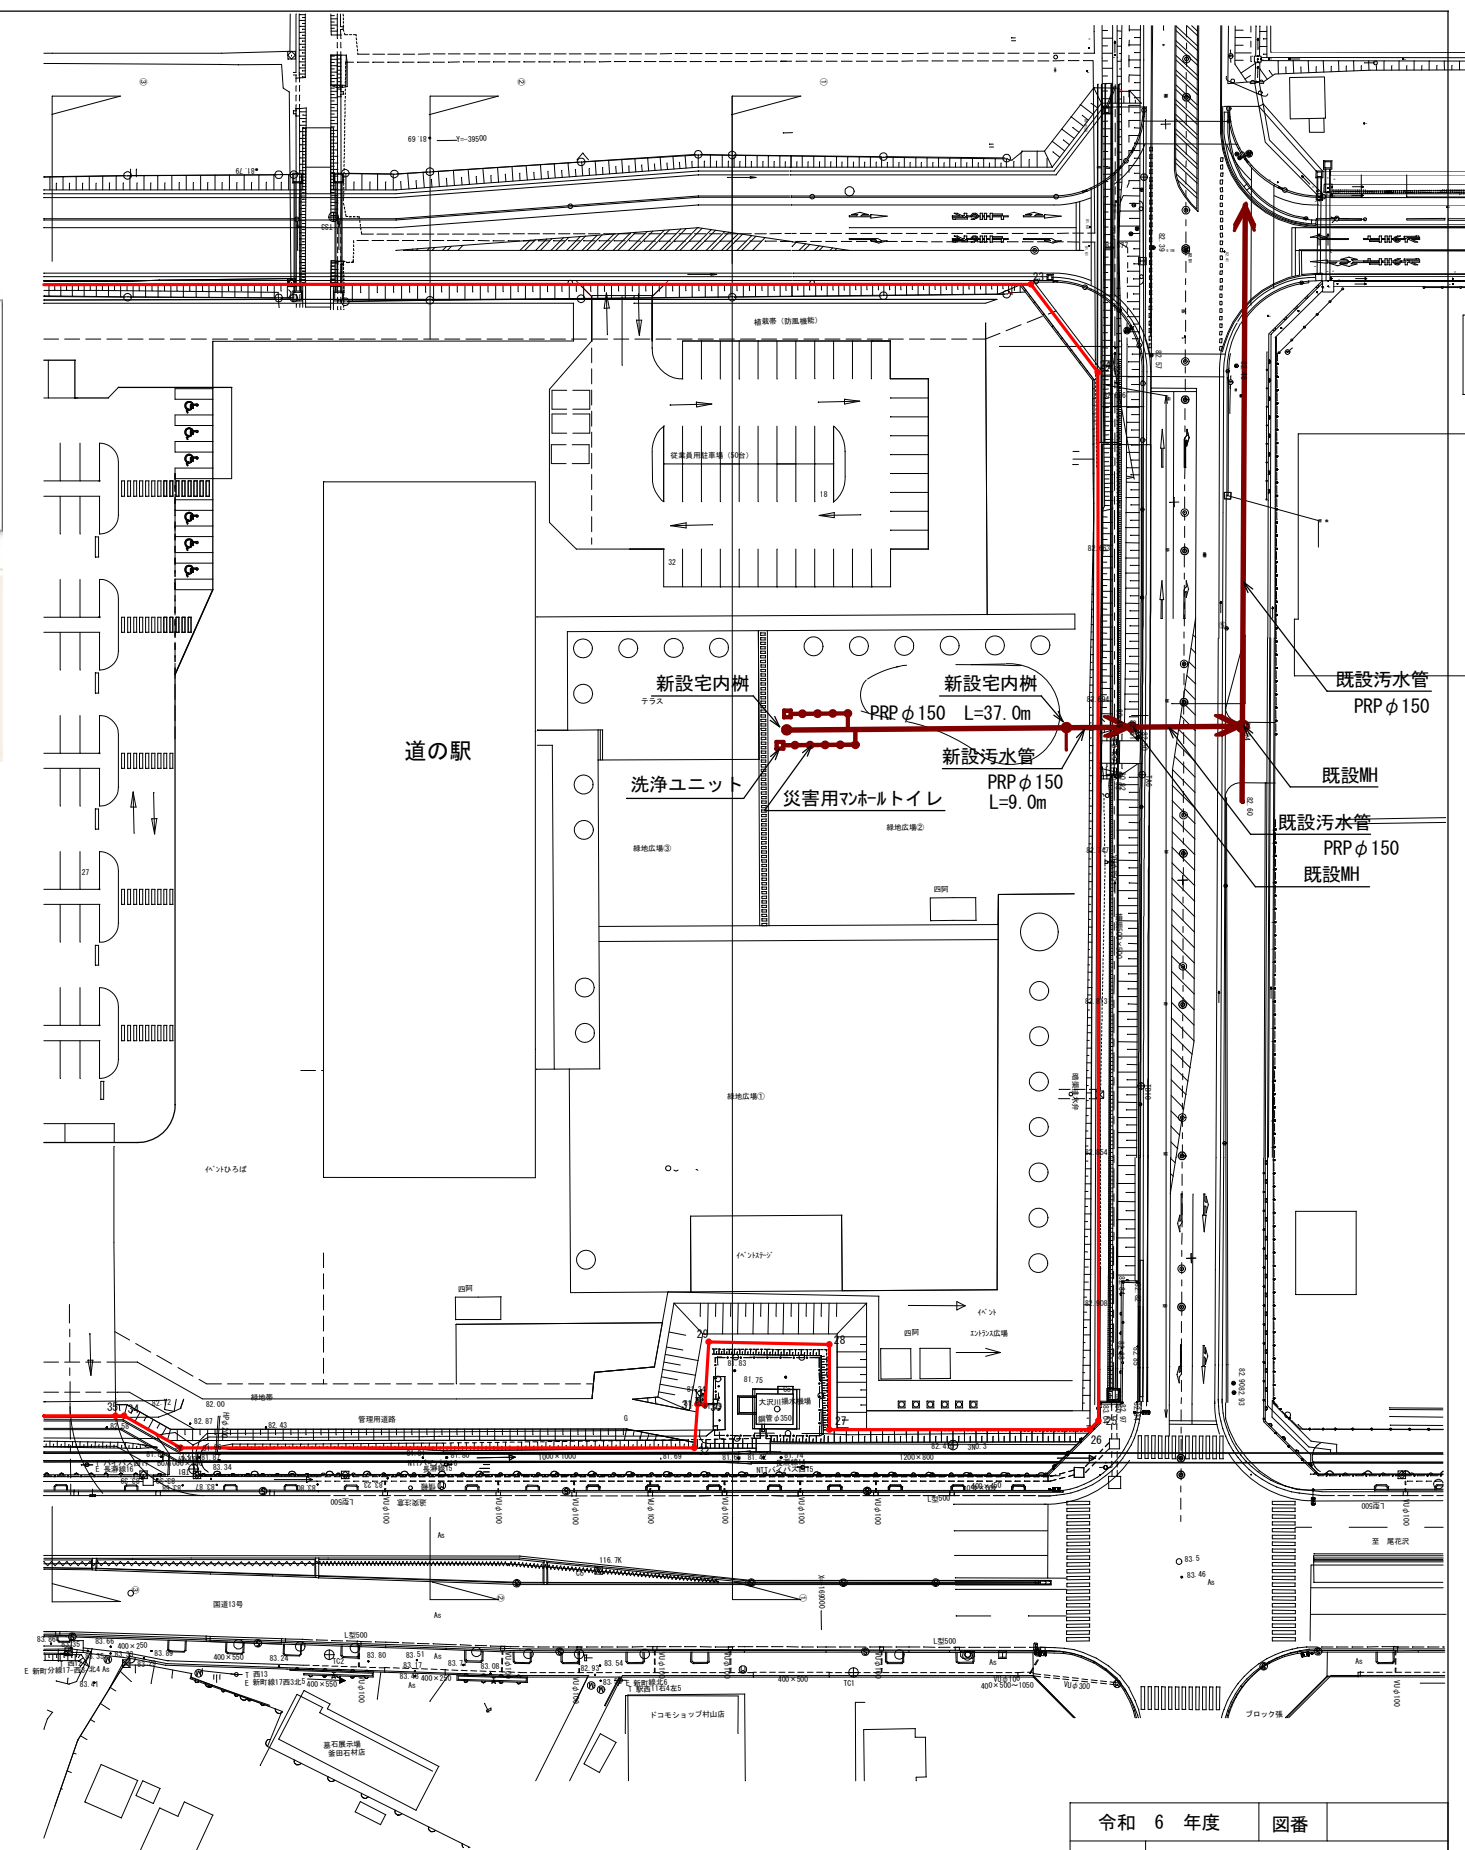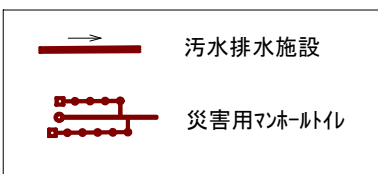

平面图

$$S=1/1000 \text{ (A3)}$$

令和 6 年度	図番
路線名	
工事名	新「道の駅」整備事業
位 置	村山市大字楯岡地内
<div style="text-align: center;"> <h2>防災トイレ参考図</h2> </div>	
縮 尺	<div style="text-align: center;"> <h1>村山市</h1> </div>
図示	